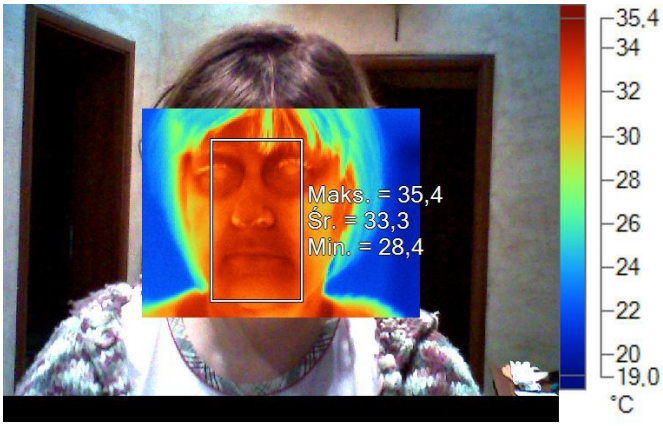

IR-31768.IS2
2020-03-18 19:57:43

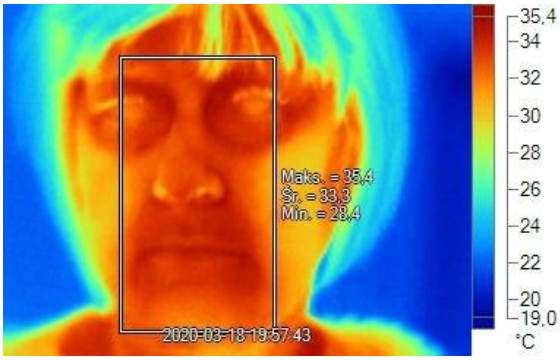

Obraz w zakresie Termowizji

Znaczniki obrazu głównego

Nazwa	Śr.	Maks.	Współczynnik emisji
A0	33,3°C	35,4°C	0,95

Informacje o obrazie

Nazwa pliku	IR-31768.IS2
Średnia temperatura	28,2°C
Zakres obrazów	19,0°C do 35,4°C
Model kamery	TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni	160 x 120
Producent kamery	Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu	2020-03-18 19:57:43

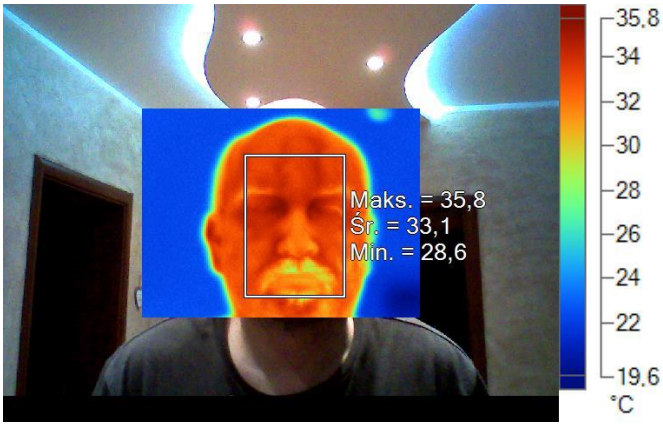

IR-31767.IS2
2020-03-18 19:58:10

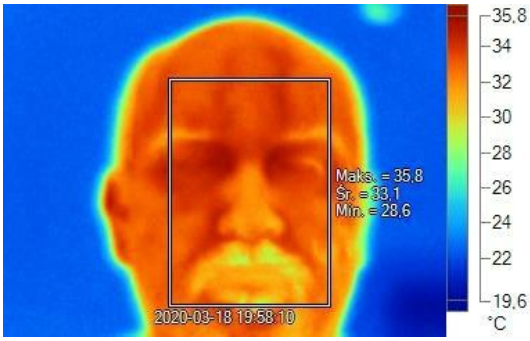

Obraz w zakresie Termowizji

Znaczniki obrazu głównego

Nazwa	Śr.	Maks.	Współczynnik emisji
A0	33,1°C	35,8°C	0,95

Informacje o obrazie

Nazwa pliku	IR-31767.IS2
Średnia temperatura	27,5°C
Zakres obrazów	19,6°C do 35,8°C
Model kamery	TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni	160 x 120
Producent kamery	Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu	2020-03-18 19:58:10

IR-31766.IS2
2020-03-18 19:58:37

Obraz w zakresie Termowizji

Znaczniki obrazu głównego

Nazwa	Temperatura	Współczynnik emisji
P0	31,9°C	0,95
P1	31,3°C	0,95

Informacje o obrazie

Nazwa pliku	IR-31766.IS2
Średnia temperatura	25,8°C
Zakres obrazów	20,7°C do 32,1°C
Model kamery	TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni	160 x 120
Producent kamery	Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu	2020-03-18 19:58:37

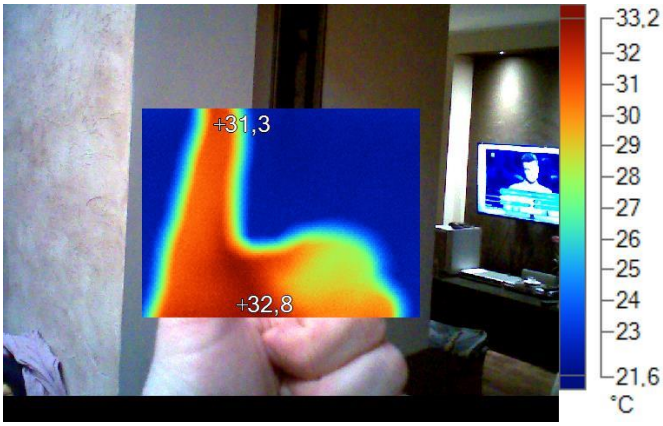

IR-31765.IS2
2020-03-18 19:59:07

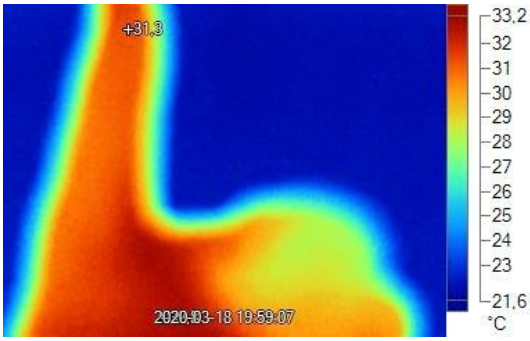

Obraz w zakresie Termowizji

Znaczniki obrazu głównego

Nazwa	Temperatura	Współczynnik emisji
P0	32,8°C	0,95
P1	31,3°C	0,95

Informacje o obrazie

Nazwa pliku	IR-31765.IS2
Średnia temperatura	25,9°C
Zakres obrazów	21,6°C do 33,2°C
Model kamery	TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni	160 x 120
Producent kamery	Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu	2020-03-18 19:59:07